



LK By-pass

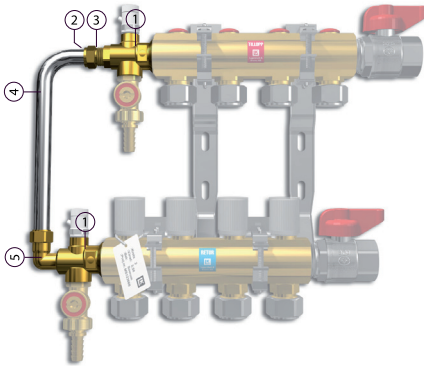

1. Ändstycke
(med sidouttag för by-pass)
2. Strypbricka
3. Rak koppling
4. By-passrör $\text{\O} 12$
5. Vinkelkoppling

UTFÖRANDE

LK By-pass VKF (RSK 241 78 43) är en komplett sats för montering på LK Värmekretsfordelare VKF-i. By-pass röret $\text{\O} 12$ är försett med en strypbricka motsvarande $K_{vs} 0,05$.

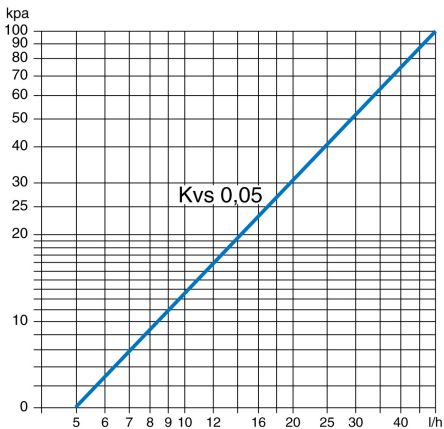

MONTERING

Montera de två nya ändstyckena samt de avluftare och påfyllnadsventiler som är bipackade för delaren. Därefter monteras by-passröret och dess strypbricka. Provtryck och kontrollera att inget läckage förekommer. By-passen kan monteras både i höger- och vänsterutförande.